

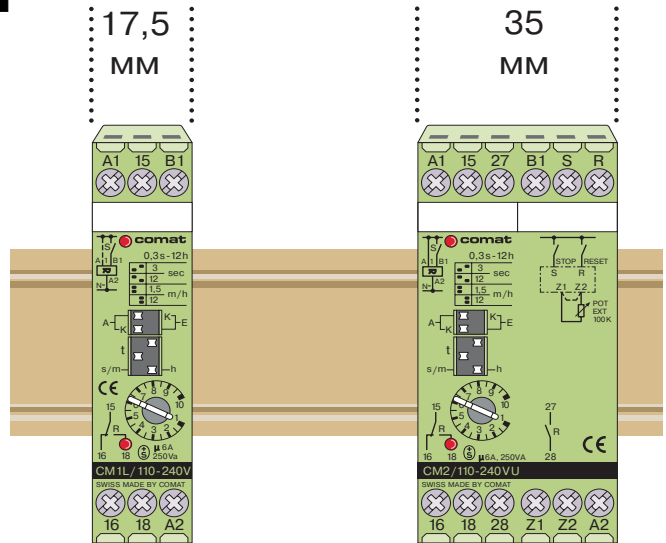



**Для установки
на 35 мм DIN-рейку
или на 2 винта M4**


DIN C

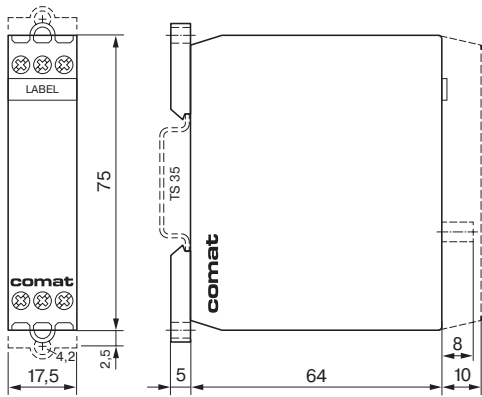


Варианты включения
управляющего контакта





**CM1
CM1L**



CM2

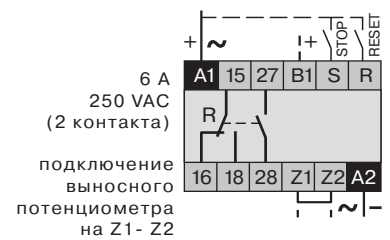

Выносной потенциометр **SP-01/100 к**
для **CM 2**
(заказывается отдельно)

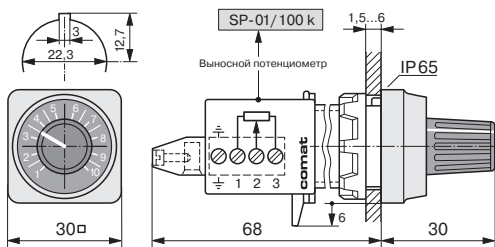

Функции времени* и вариант включения управляющего контакта	Временной диапазон	Типовое обозначение (в зависимости от напряжения питания)
E управление по варианту 2, 3 A, K управление по варианту 2 W управление по варианту 3	50 мс ... 100 мин	CM1 / 110-240 V AC/DC
		CM1 / 24-60 V AC/DC
E управление по варианту 2, 3 A, K управление по варианту 2 W управление по варианту 3	0,3 сек ... 12 часов	CM1L / 110-240 V AC/DC
		CM1L / 24-60 V AC/DC
E управление по варианту 2, 3 A, K управление по варианту 2 W управление по варианту 3	0,3 - 3 сек ... 1,2 - 12 часов	CM2 / 110-240 V AC/DC
		CM2 / 24-60 V AC/DC

* Функции времени имеют буквенные обозначения. Пояснения к буквенным обозначениям и временные диаграммы Вы найдете на стр. 3.