
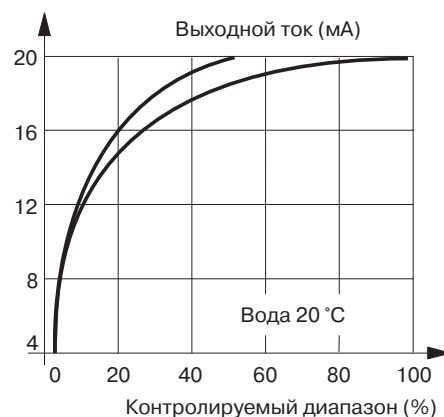


Исполнение *multimodul* аналоговый выход


Монтаж см. в разделе 8,
«Указания по эксплуатации»

Типовое обозначение идент. №	МК96-Li01 75 250 04
Напряжение питания U_B	21,6...26,4 V DC (включая остаточную пульсацию)
Потребляемый ток	≤ 100 мА
Выход Нагрузка Выходной ток	токовый ≤ 500 Ом 4...20 мА
Контролируемая скорость потока	зависит от подключенного датчика
Светодиодная индикация	
- скорость потока ниже граничного значения (выход заперт)	красный
- граничное значение достигнуто (выход активирован)	желтый
- граничное значение превышено	желтый + зеленые, от 1 до 4
Корпус	8 клемм, ширина 18 мм, поликарбонат / АБС
Установка	крепление винтами или защелкой на стандартную 35-мм шину
Подключение	плоские клеммы с самоотходящими прижимными шайбами
Сечение подключаемых проводов	$\leq 2 \times 2,5 \text{ мм}^2$ или в гильзе: $\leq 2 \times 1,5 \text{ мм}^2$
Степень защиты (IEC 60529/EN 60529):	
- клеммы	IP 20
- корпус	IP 40
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Принадлежности (поставляются в комплекте с датчиком)	1 отвертка

Габаритные размеры

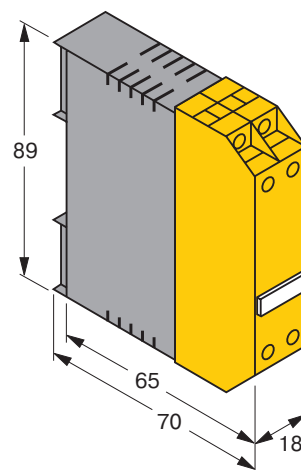

Принципиальная схема и подключение датчика:

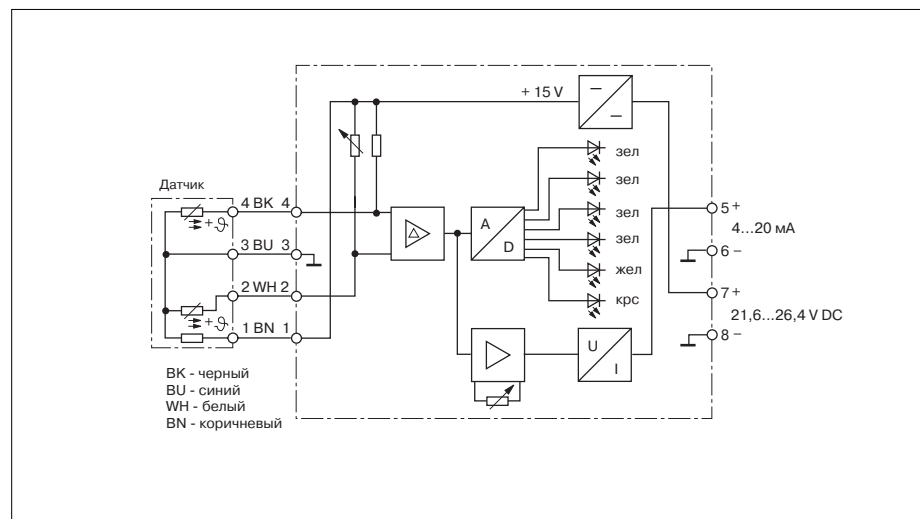

Настройка модуля

Оценочный модуль имеет на лицевой панели два потенциометра.

Сначала при минимальной контролируемой скорости потока потенциометром 2 задается начальное значение 4 мА. При этом загорается красный светодиод. Затем при максимальной контролируемой скорости потока потенциометром 1 задается верхнее значение 20 мА.

Результаты настройки оцениваются по светодиодной индикации.